


Ablauf der wiederkehrenden

Flaschenprüfung bei Brandschutz- anlagen

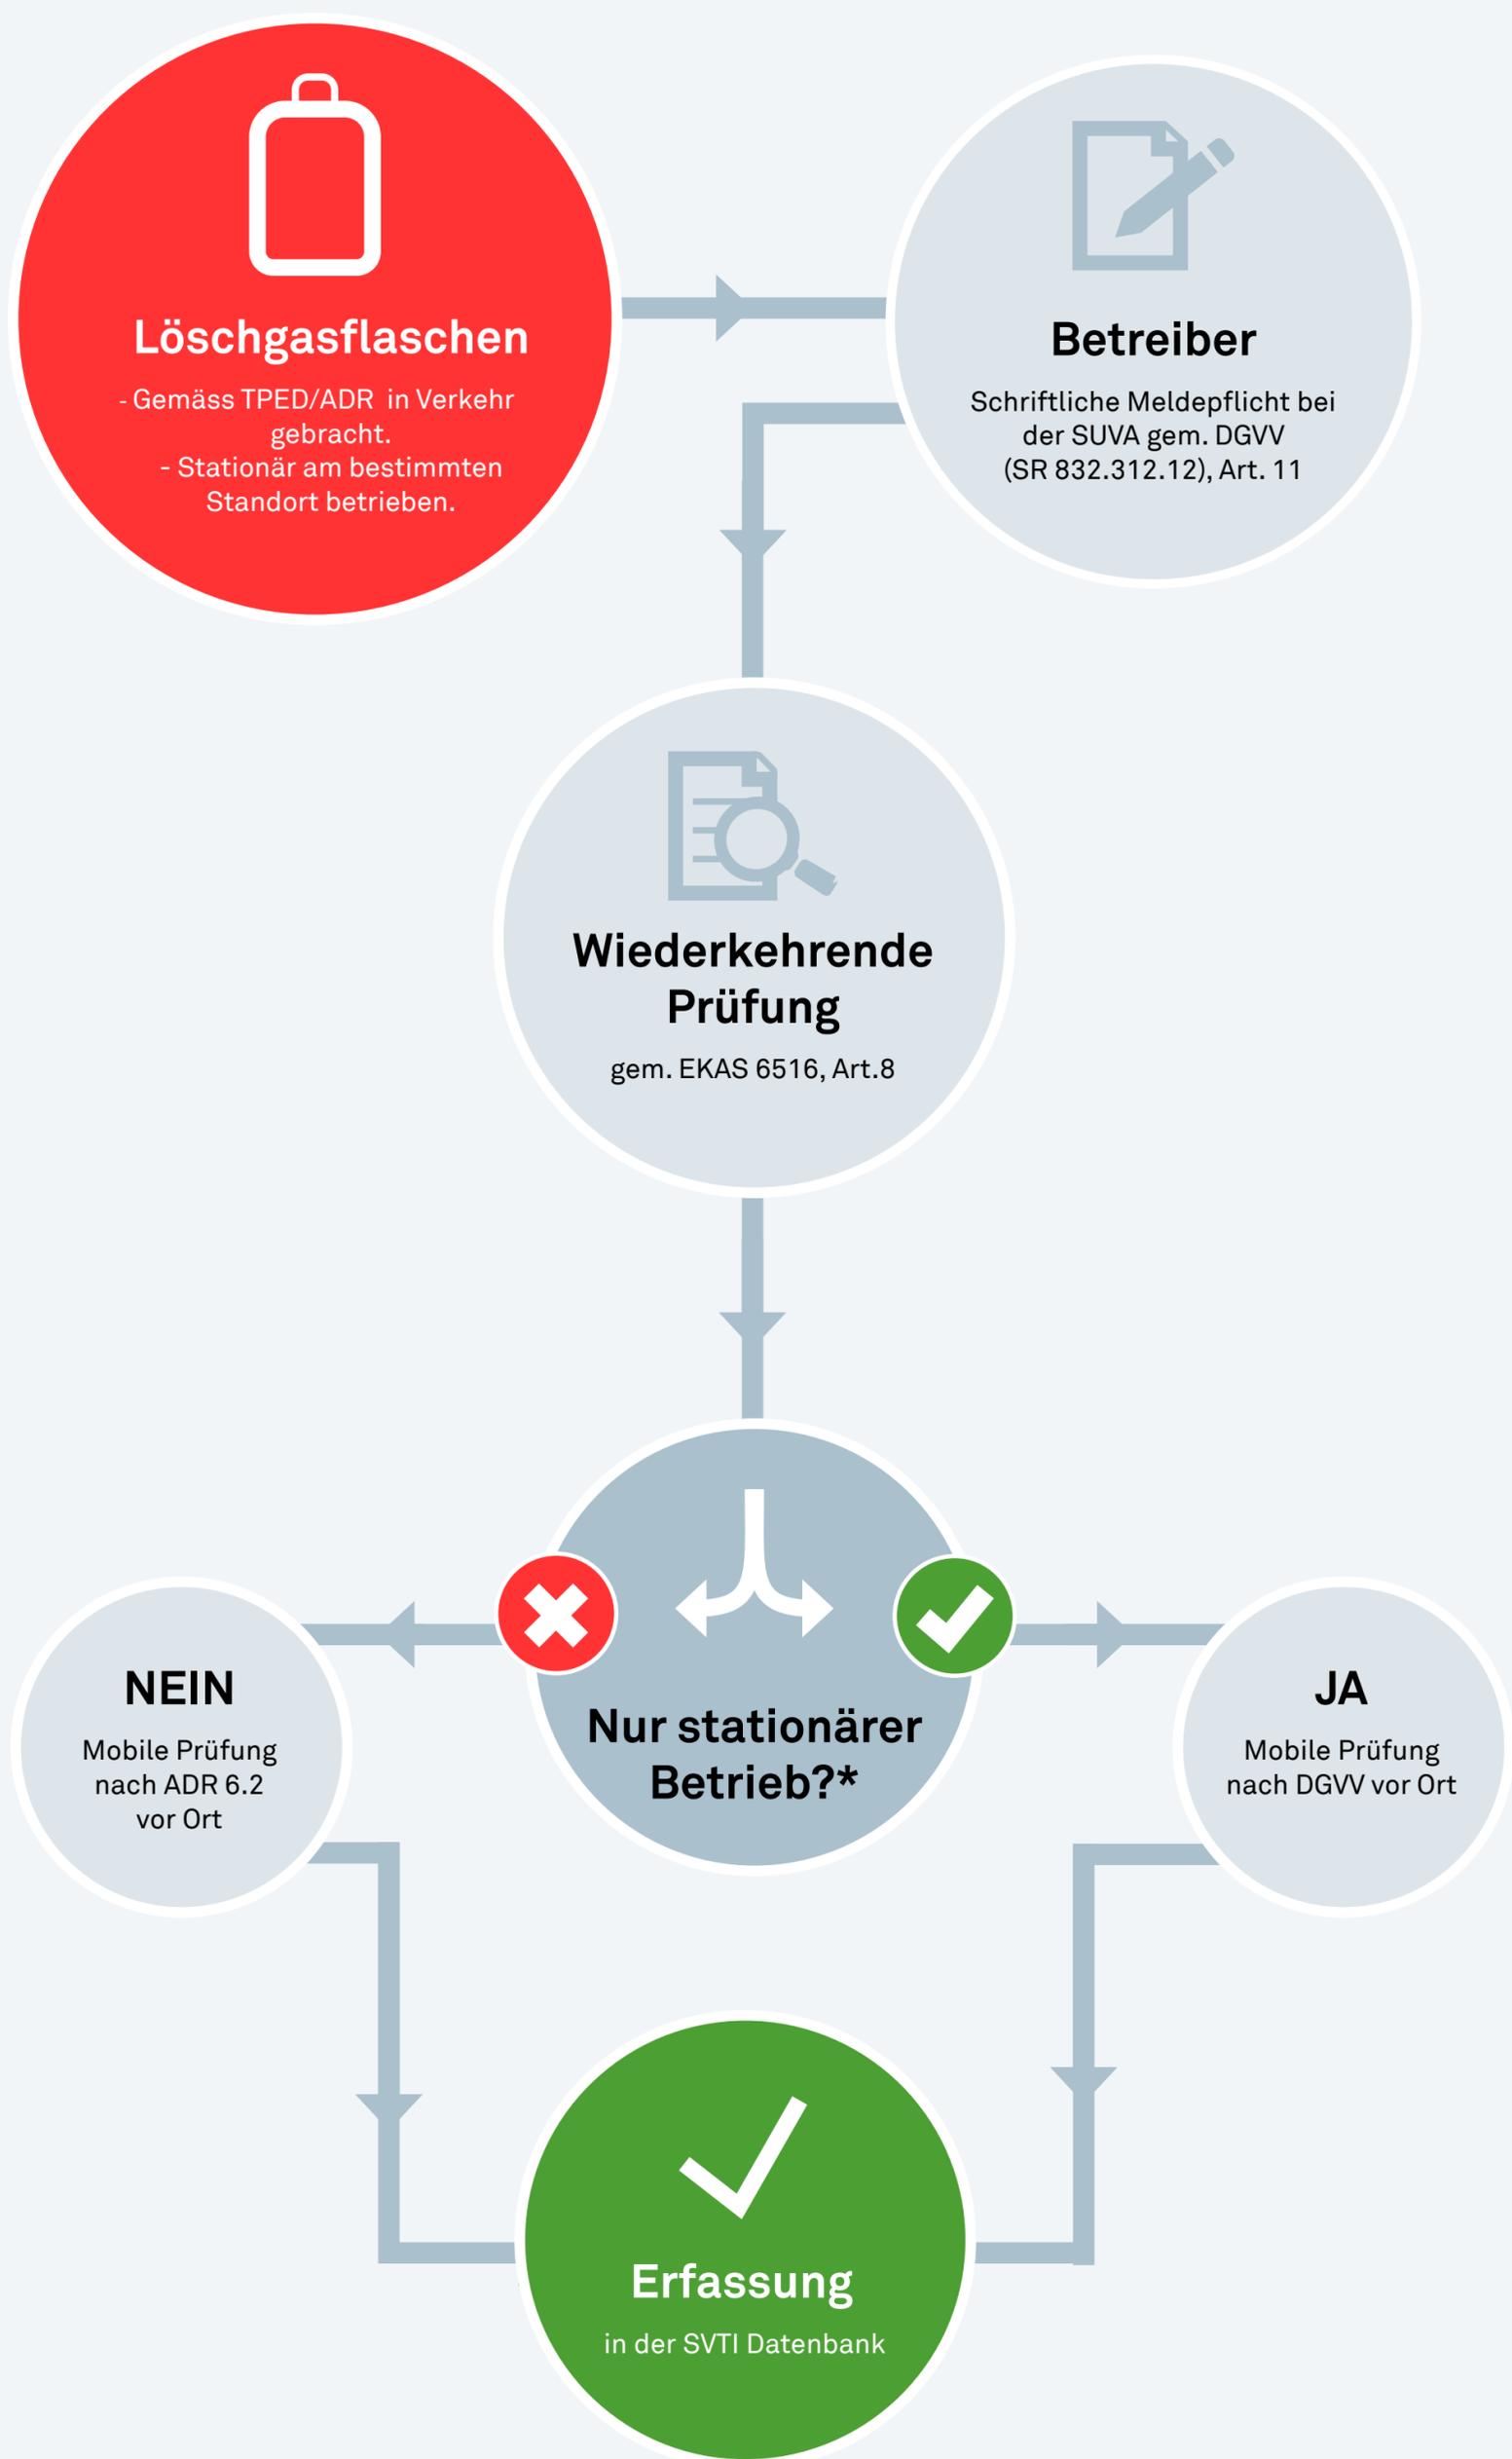

* Prüfung nach ADR: Leere Flaschen können ohne Nachprüfung wieder befüllt werden
Prüfung nach DGVV: Leere Flaschen brauchen eine ADR Prüfung vor der Wiederbefüllung